




Bootlift installatie

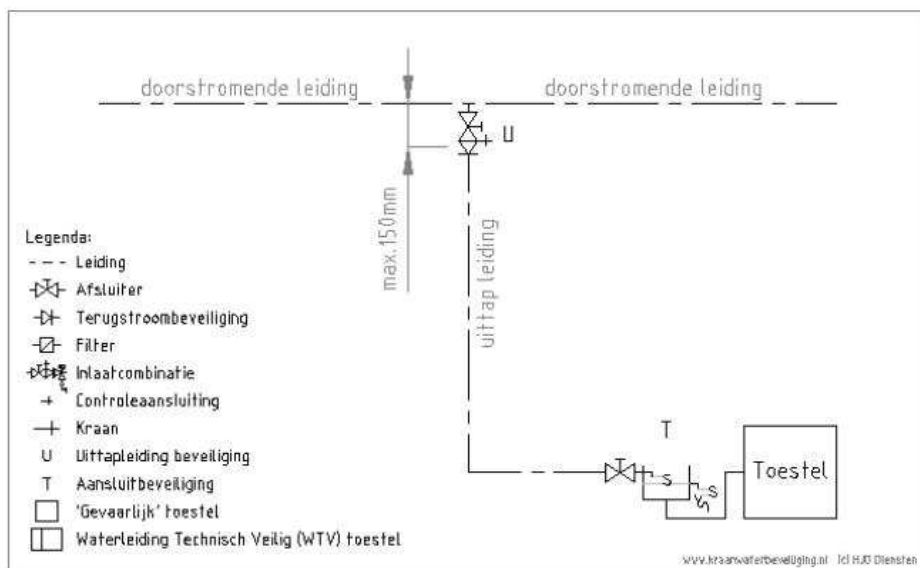

Aansluiting van een bootlift installatie. De bootlift installatie is niet voorzien van een vrije uitloop met injector (AD) of de beveiliging is onbekend.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een atmosferische onderbreking te plaatsen. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.

De s-maat van de atmosferische onderbreking en de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren.

Indien de afsluiter en atmosferische onderbreking niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij om aanvullend binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Zie verklaring 'U' op de schets.