




Melkvoorkoeler

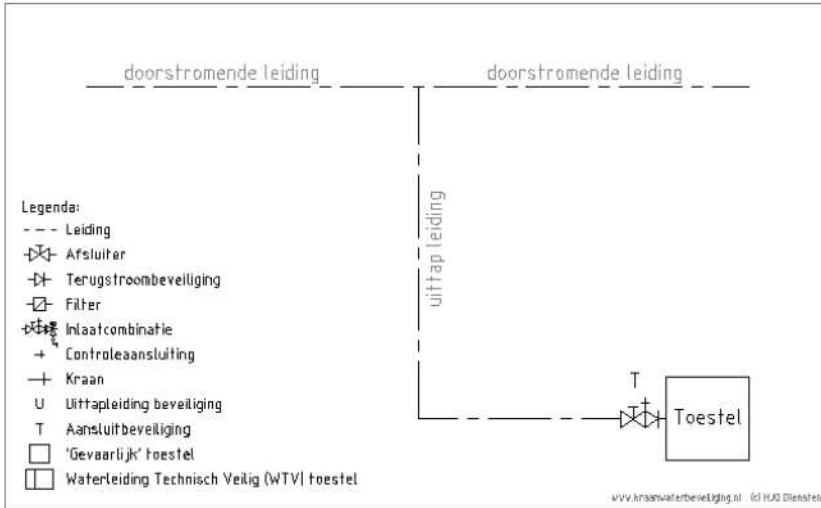

Aansluiting van een melkvoorkoeler.

De melkvoorkoeler behoort uitgevoerd te zijn als een dubbelwandige warmtewisselaar met zichtbare leksignalering volgens BRL-K656.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en terugstroombeveiliging type EA te plaatsen in de koudwaterleiding. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.