




GKW-vulkraan met toegevoegd middel LD50 onbekend

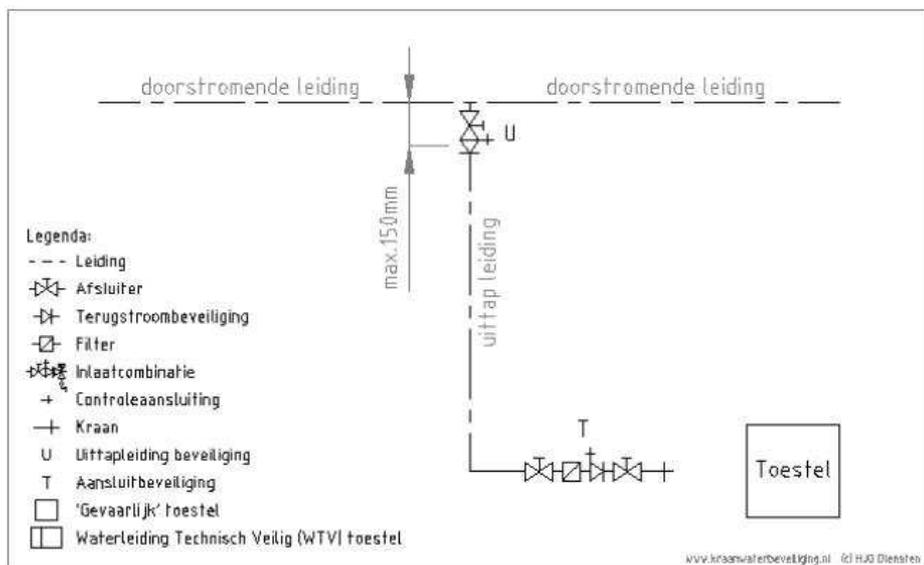

Kraan voor het vullen van Gekoeld Watersystemen met drinkwater. Met een toegevoegd middel met een onbekende LD50 waarde.

Wij adviseren minimaal een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen.

Indien de afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter, niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij om aanvullend binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.