




### Tandartsstoel met desinfectie vloeistofklasse 3

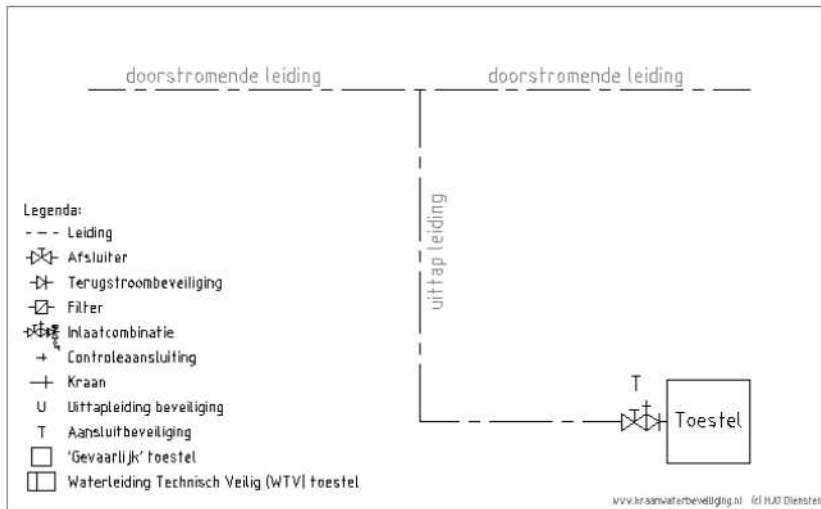

Aansluiting van een tandartsstoel met desinfectie dosering vloeistofklasse 3. Er is geen atmosferische onderbreking ingebouwd.

Wij adviseren minimaal een afsluiter met terugstroombeveiliging type CA te plaatsen per tandartsstoel. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.