




Melkfilter dosering chemicaliën vloeistofklasse 4

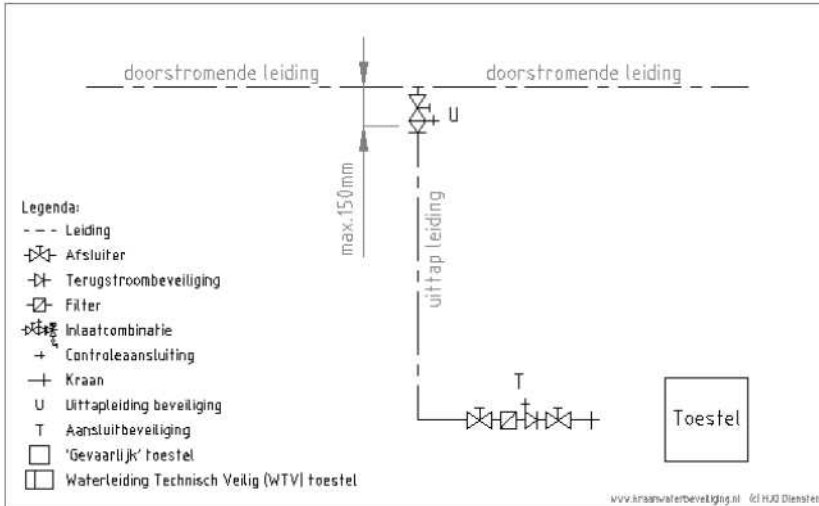

Aansluiting van een melkfilter met dosering chemicaliën vloeistofklasse 4.

Wij adviseren minimaal binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' aan voor een afbeelding.

En een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.